




ESTRATTO PIANA COPERTURA

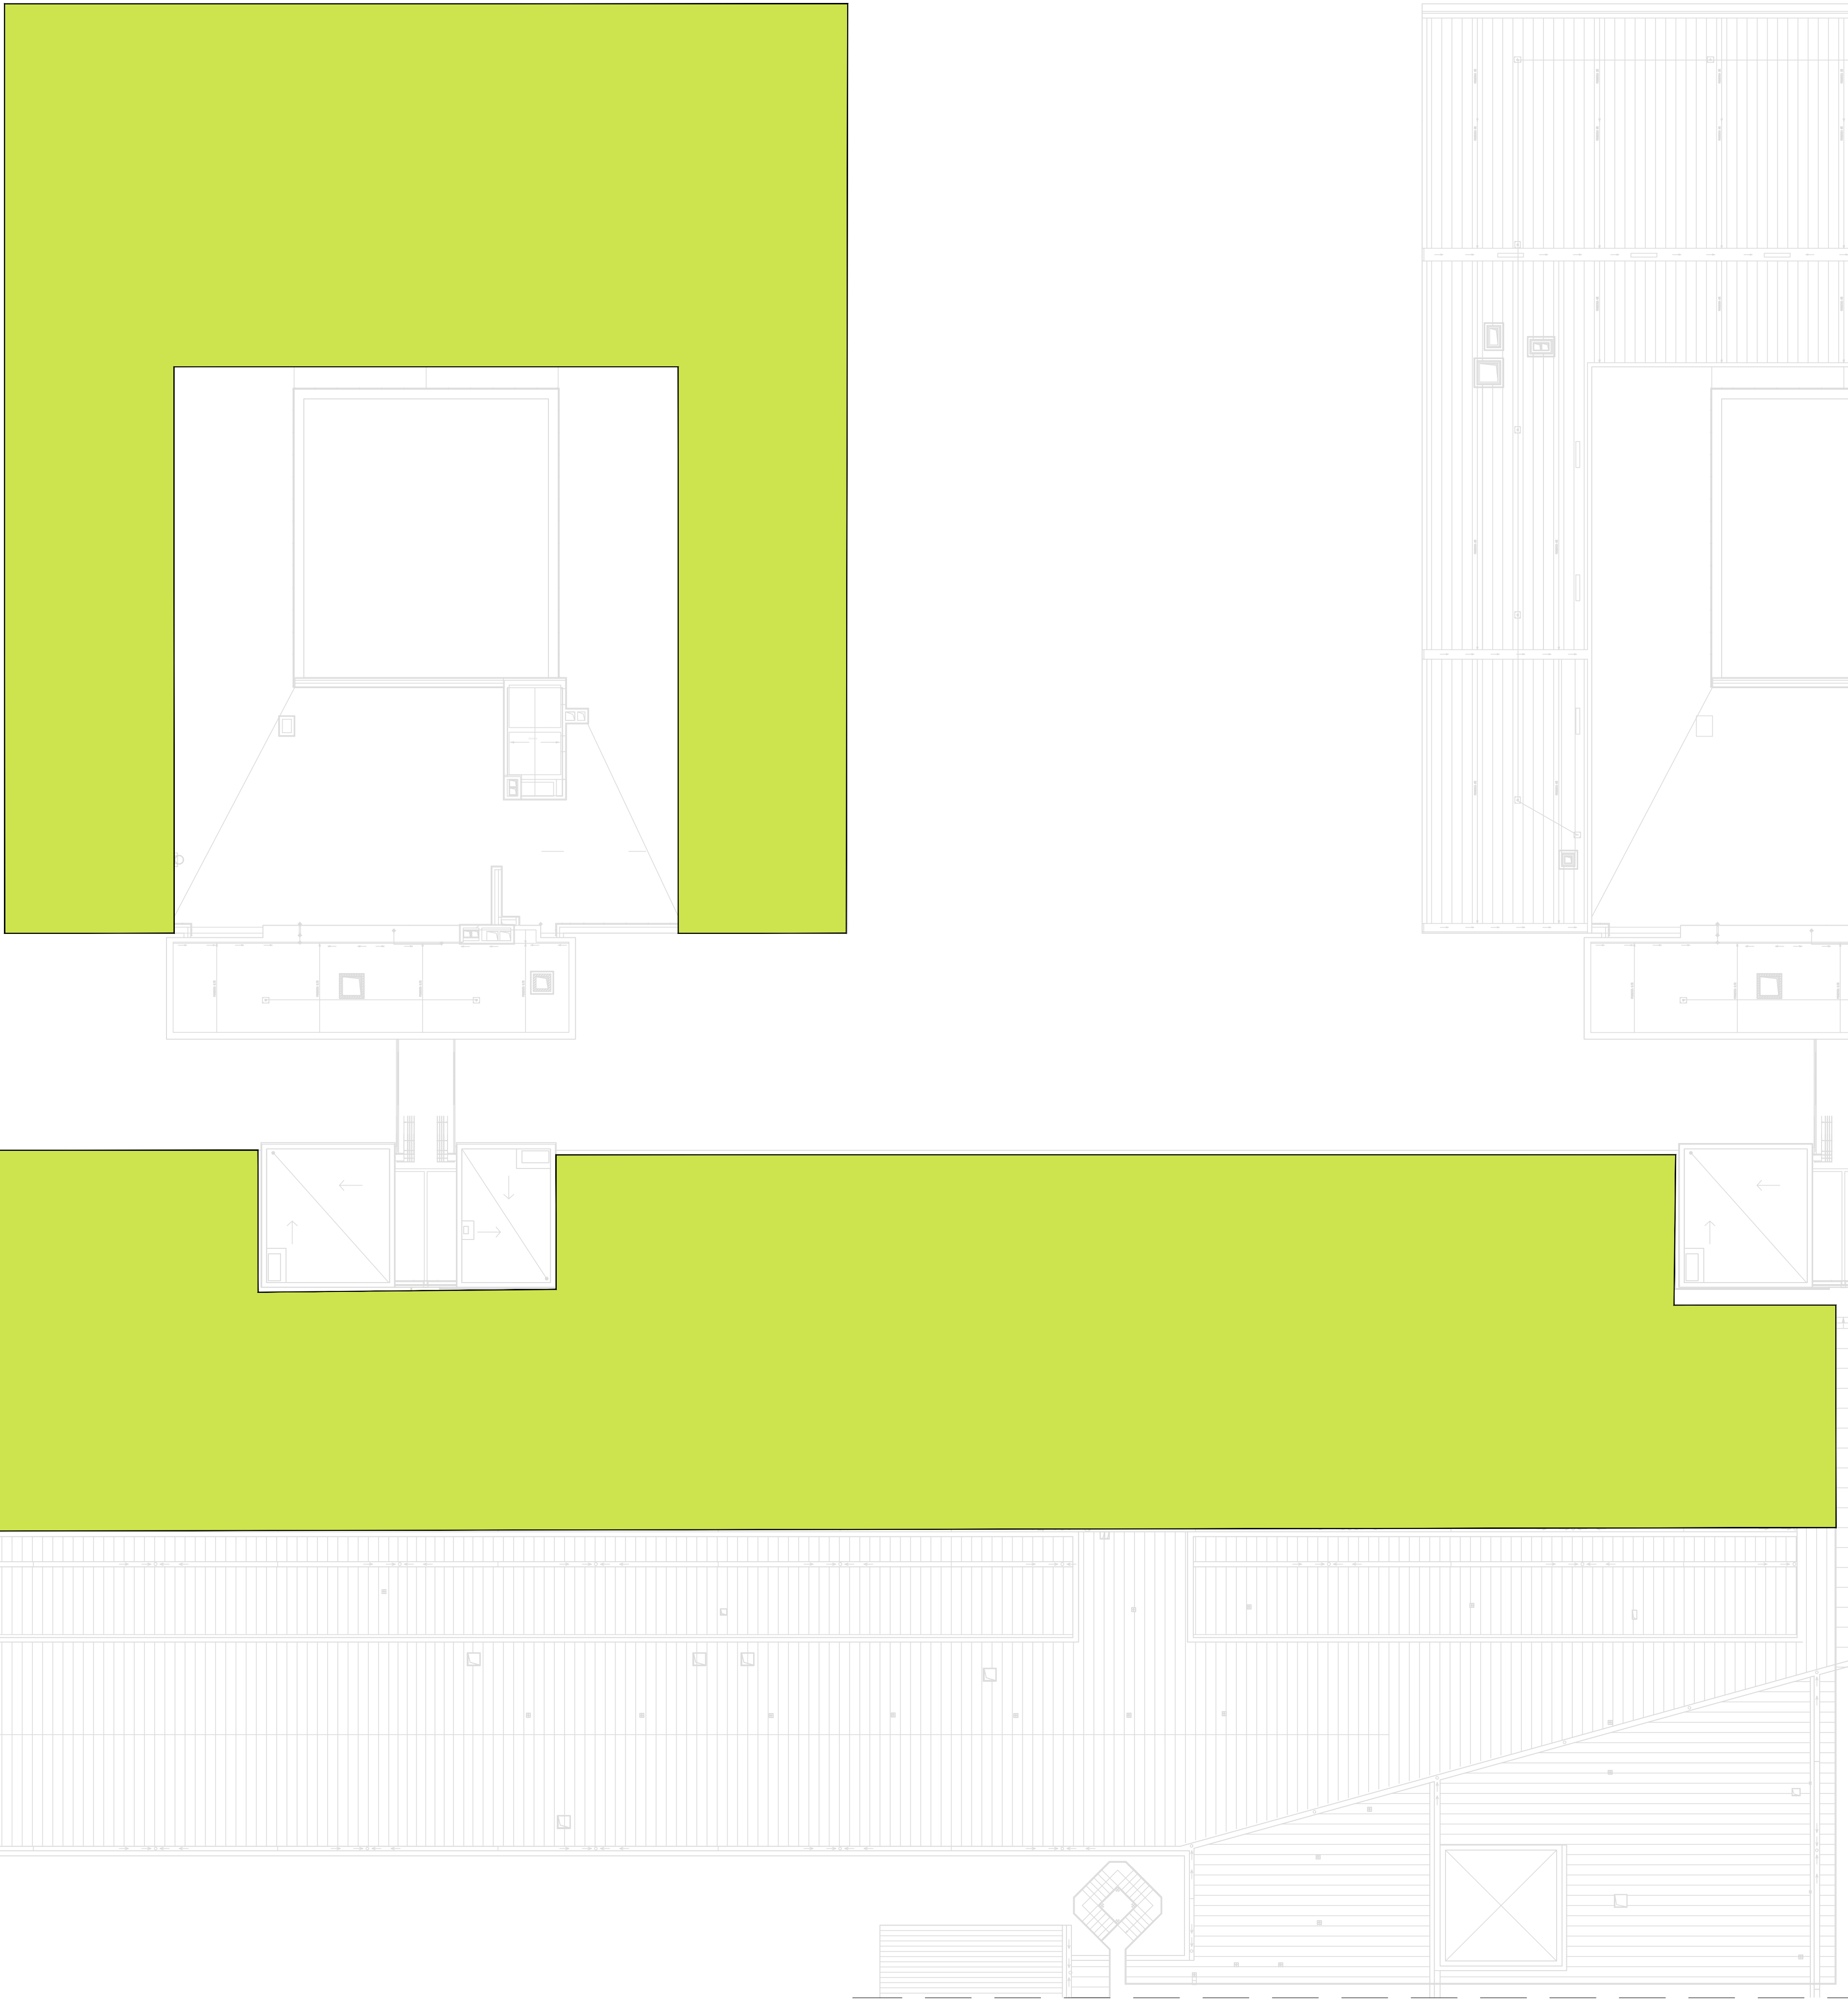


PIANTA SOTTOTETTO TORRE 7 - LIVELLO 6

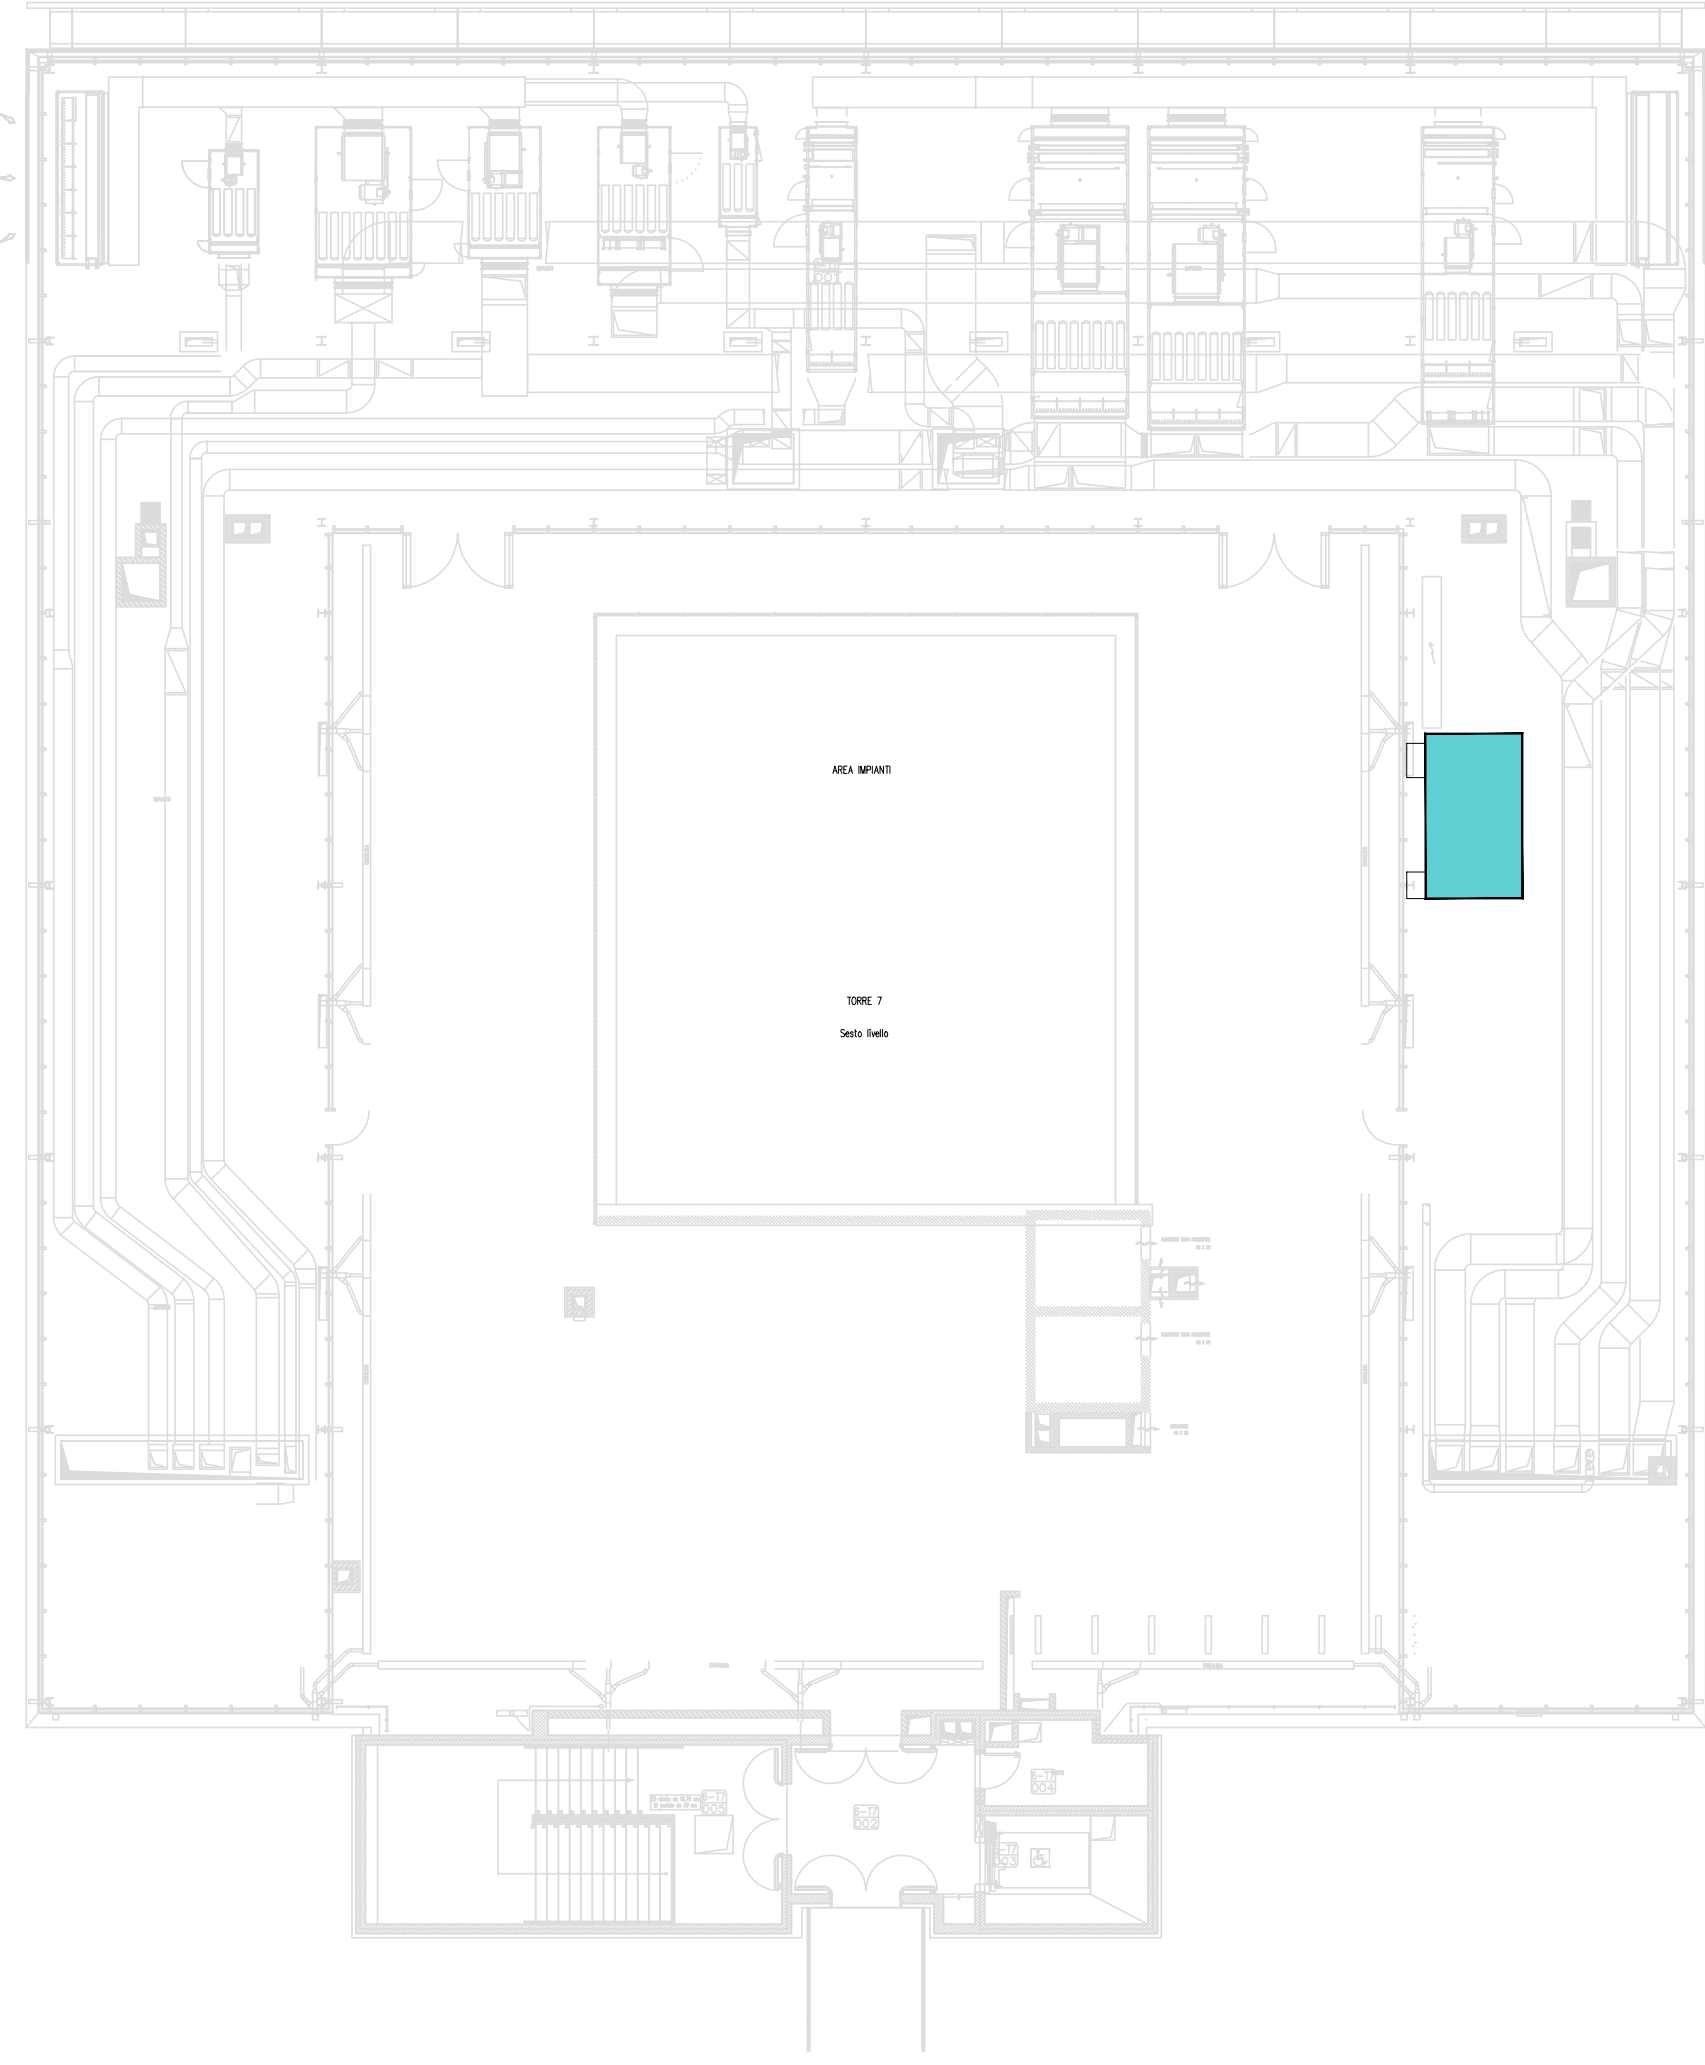


PIANTA TORRE 7 - LIVELLO 5

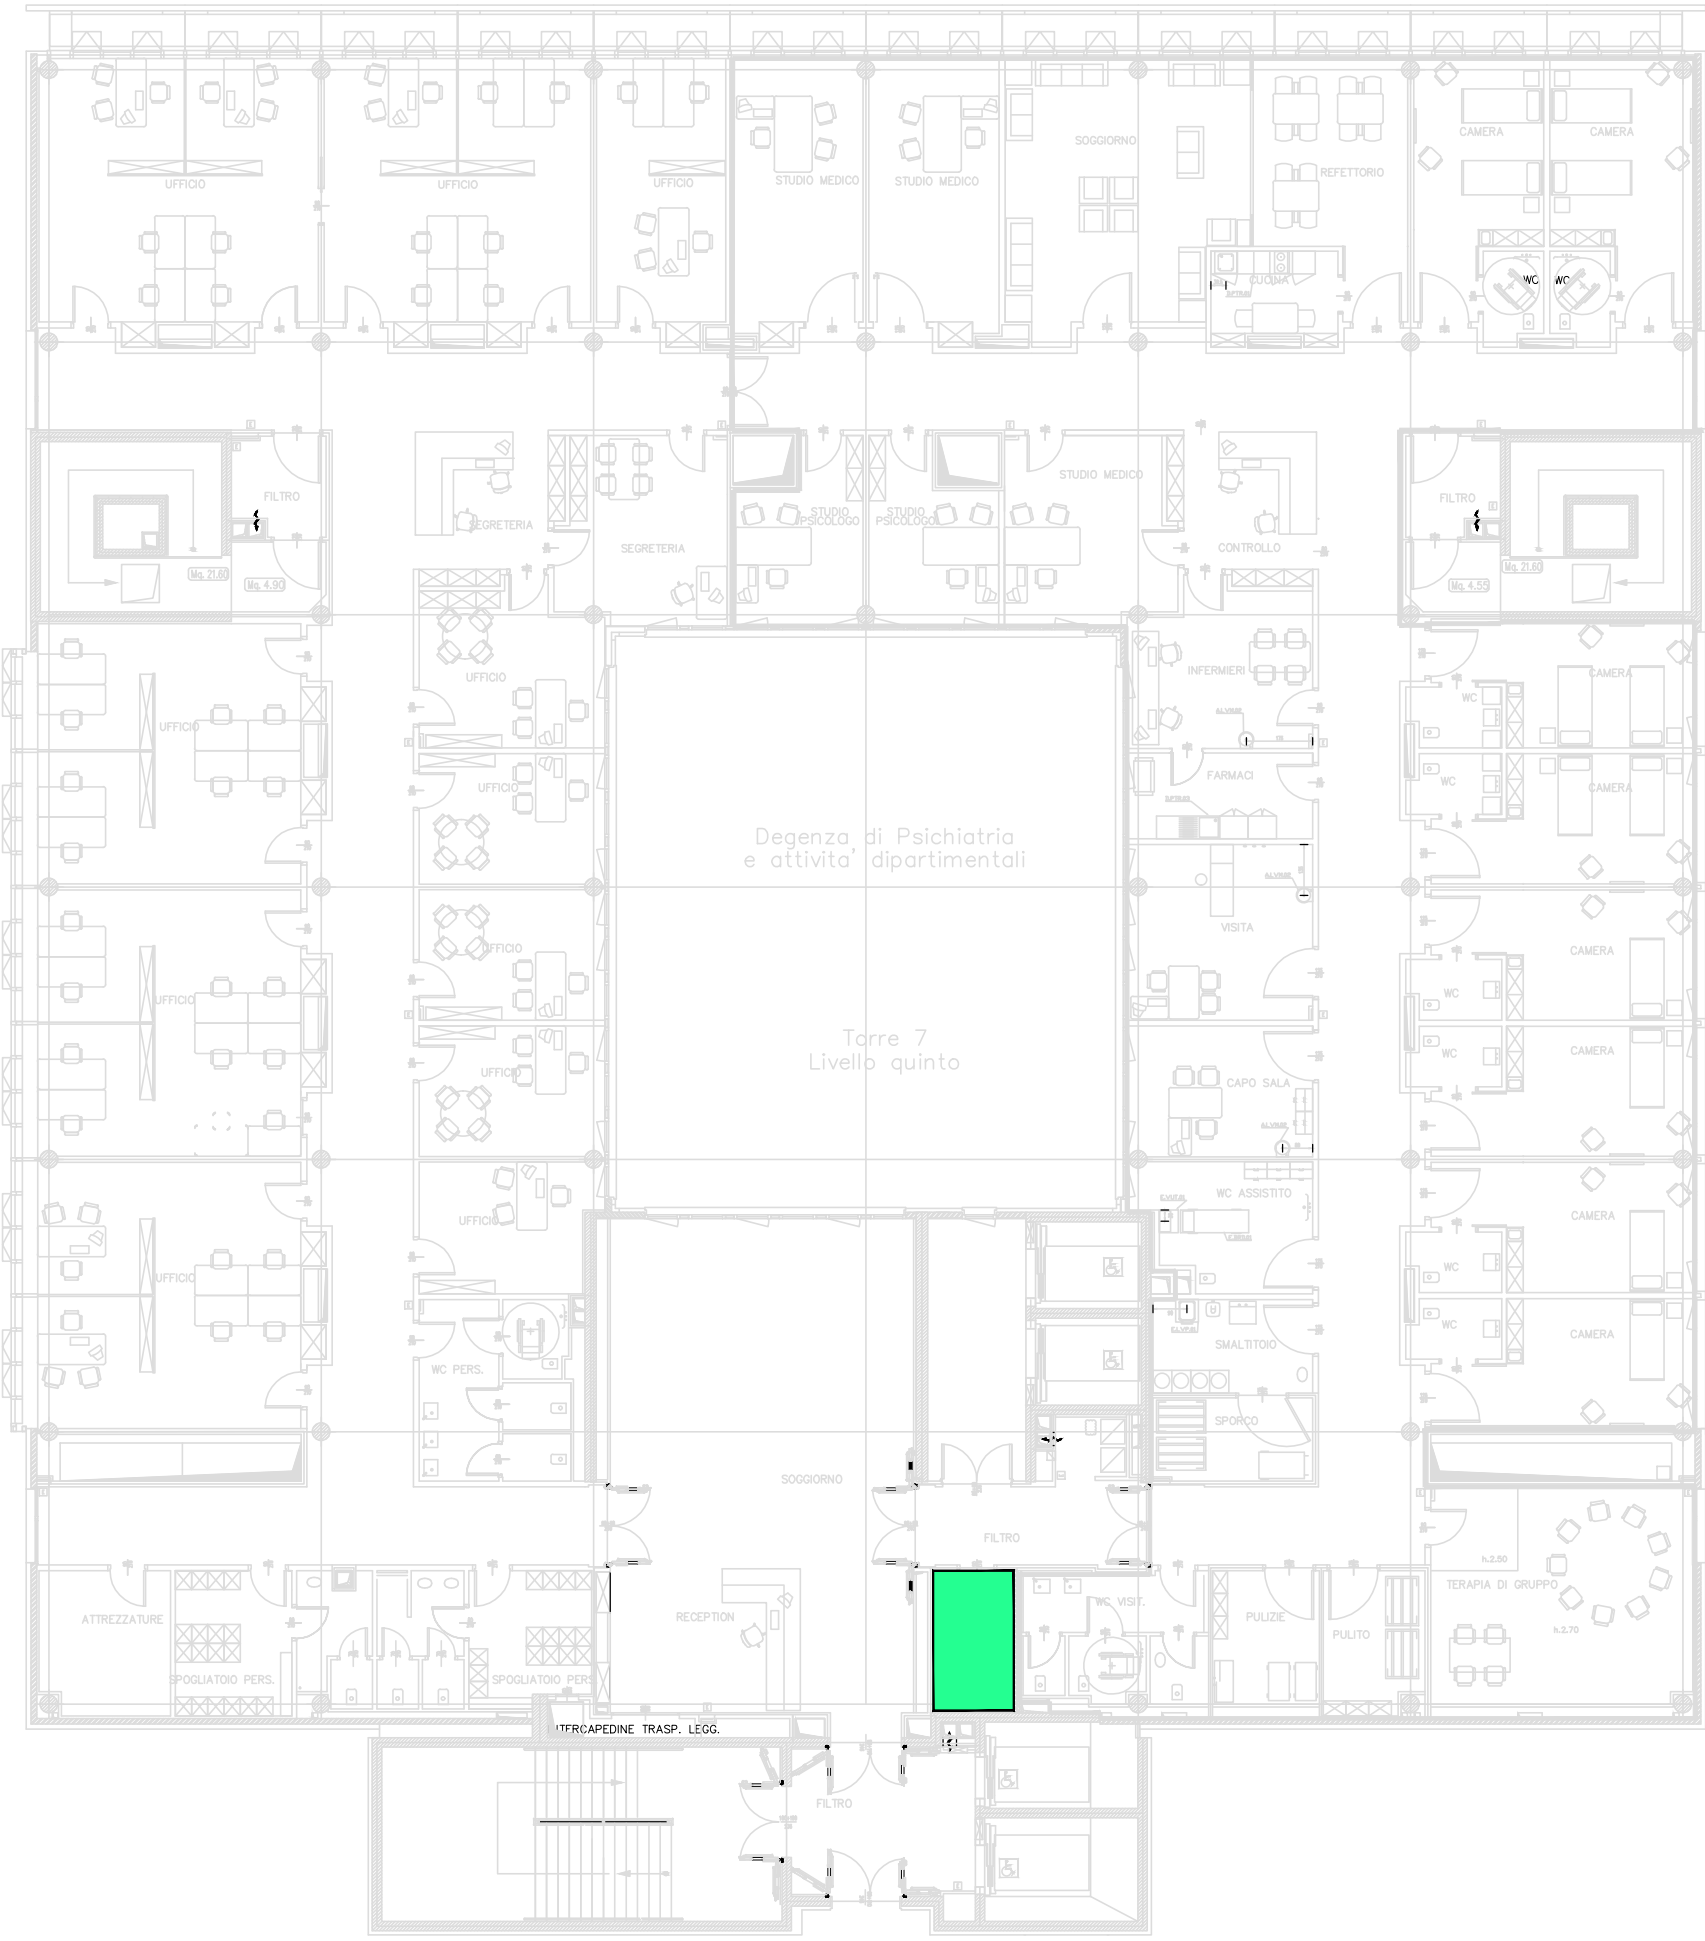

ESTRATTO PIANA SOTTOTETTO PIASTRA - LIVELLO 4

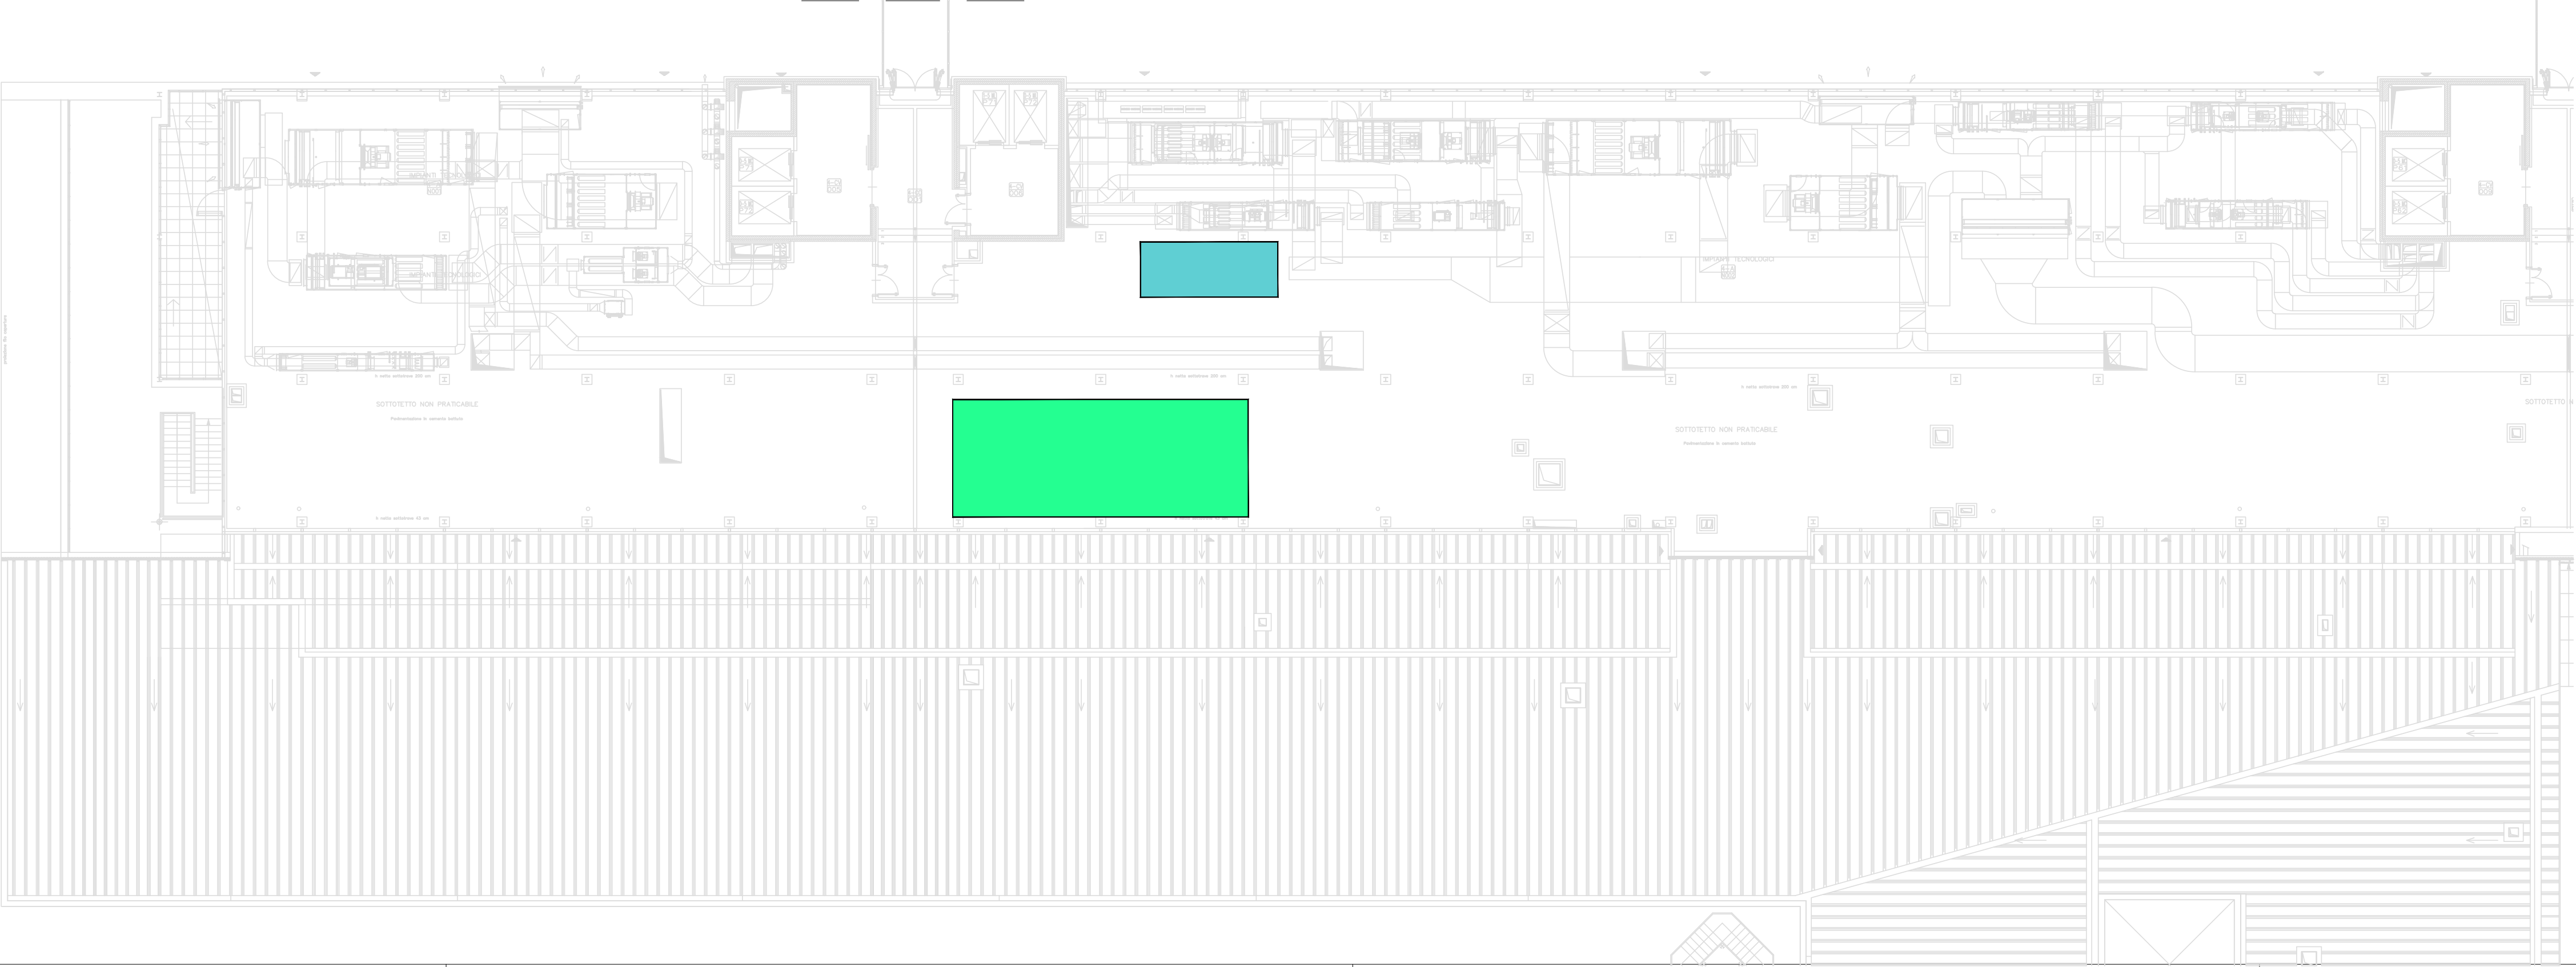

CHIAVE DI LETTURA

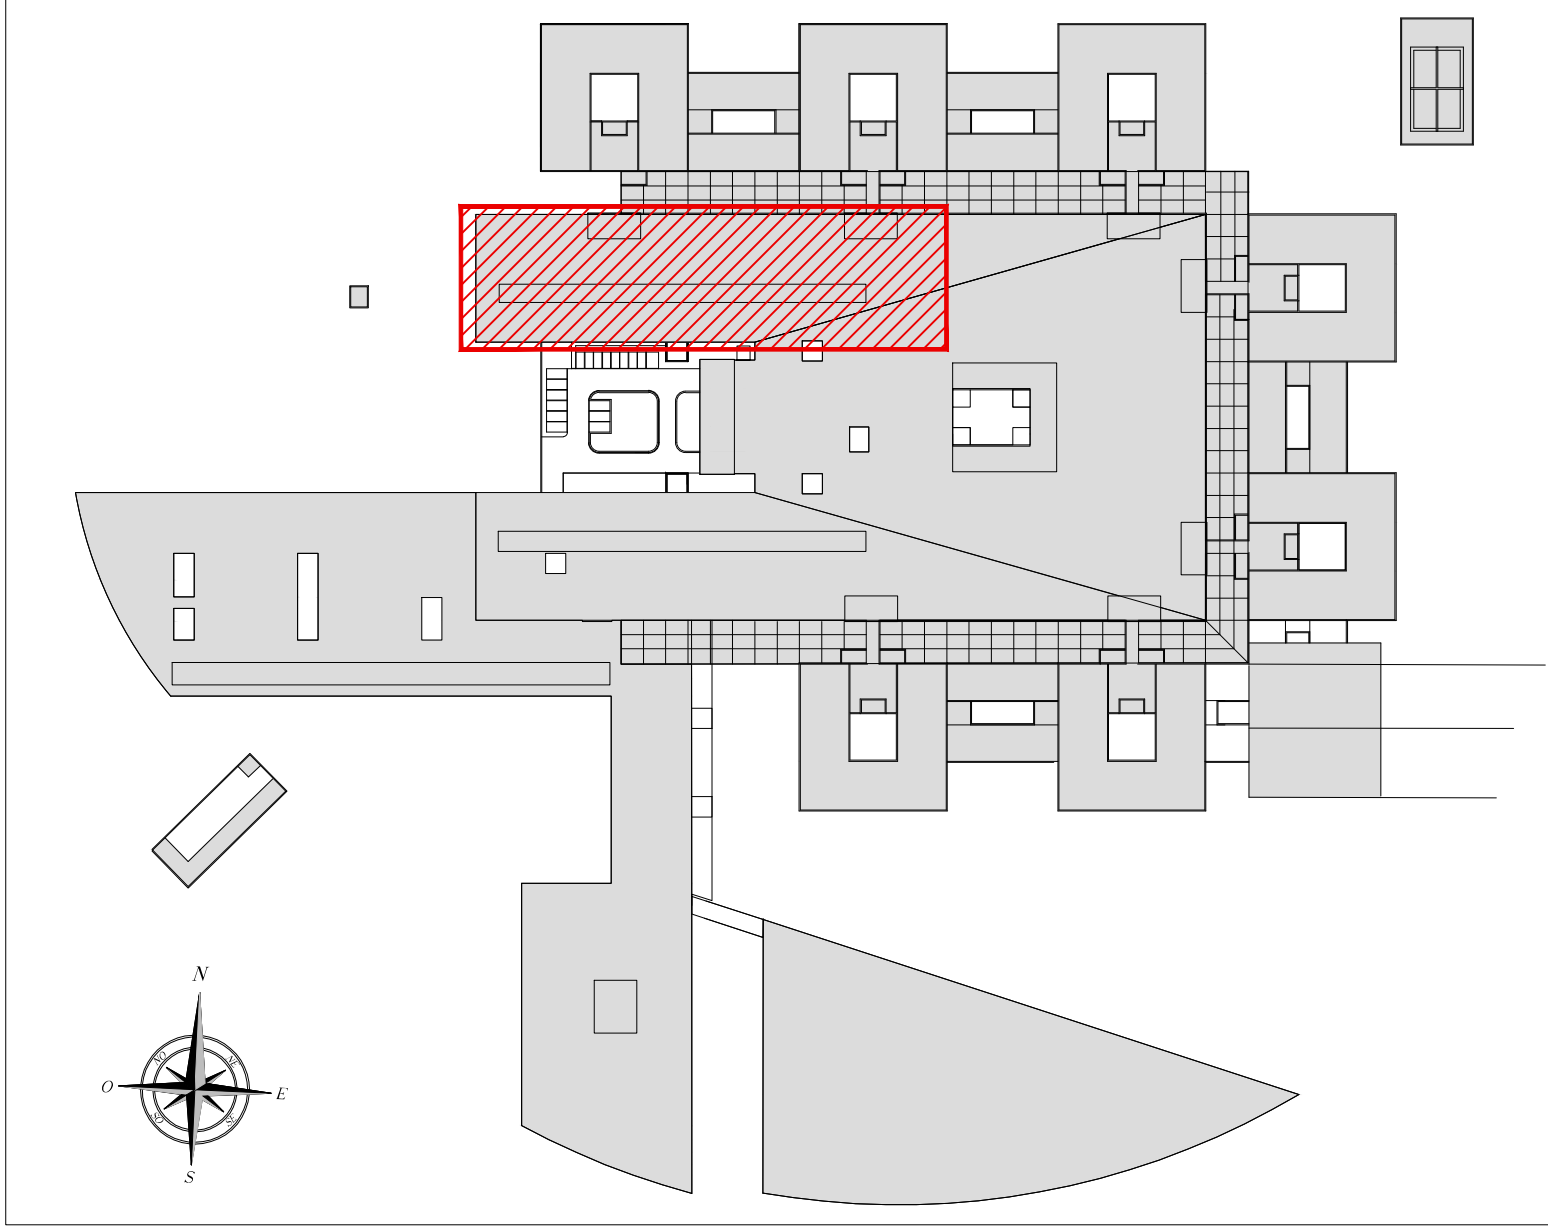

LEGENDA:

- AREA OGGETTO DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- AREA OGGETTO DI INSTALLAZIONE INVERTER E QUADRI ELETTRICI
- AREA OGGETTO DI ALLACCIO AGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

Sono compresi nei limiti di batteria dell'intervento le passerelle atte ad ospitare le nuove linee di collegamento alle blindosbarre esistenti nei locali tecnici.  
Sarà prevista l'installazione del sistema di protezione di interfaccia nella cabina esistente come da indicazioni della D.L. e dell'ufficio tecnico della Stazione Appaltante.  
Sono compresi nei limiti di batteria dell'intervento l'installazione delle unità esterne, relativi collegamenti e scarichi condensa dell'impianto di climatizzazione dei locali tecnici.

<div><div>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Papa Giovanni XXIII</div><div>PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE Piazza OMS - Organizzazione mondiale della sanità, 1 24127 Bergamo Telefono: 035 267 111 Fax 035 267 4100 Email: protocollo@asst-cg23.it Pec: ufficioprogramma@asst-cg23.it P.IVA e CF: 0414370168</div></div>	
APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII	
CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002	
PROGETTISTI: D.T.C. Festa Arch. Diego D.T.P. Festa Arch. Diego COLLABORATORI Beltrami Ing. Mattia	<div><div><div></div><div>Professionisti Srl</div></div><div>CHIARI - Via S.S. Trinità, n°12 [ c.a.p. 25032 ] tel: 0302381687 mail. info@professionisti.eu.com pec. professionisti@igapec.it</div></div>
LIVELLO PROGETTUALE: <b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>	RIFERIMENTO COMMESSA: <b>2021-0124</b>
SETTORE PROGETTUALE: <b>GENERALE</b>	ARCHIVIAZIONE FILE 2021-0124 - TAV-G03 [limiti di batteria] REVISIONE (REV) / VARIANTI (VAR) / AS-BUILT (ASB) / VALUDATO (VLD): CODICE DATA CAUSALE
TIPOLOGIA: SCALA/INSEGNITO: DATA: ELABORATO: GRAFICO 1:200 DICEMBRE 2021	
LIMITI DI BATTERIA	
TAV-G03	